



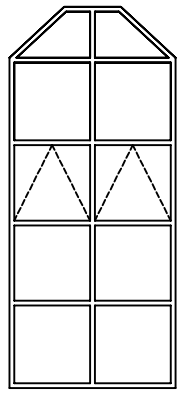


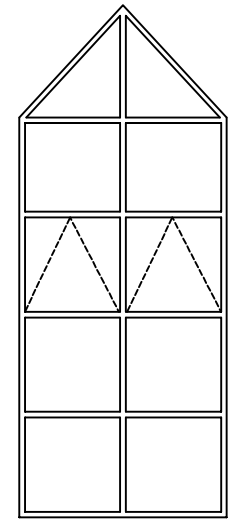
		PARTER					PIĘTRO		
SCHEMAT									
WYMIAR STOLARKI	S	90	90	150	150	180	150	150	220
	H	180	180	180	180	406	150	150	543
ILOŚĆ		2	1	7	8	3	11	9	1
UWAGI		OKNO PCV U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą antywłamaniową, przyciemnianą (antyreflex) z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO PCV U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą antywłamaniową, z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO PCV U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą antywłamaniową, przyciemnianą (antyreflex) z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO PCV U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą antywłamaniową, z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO ALUMINIOWE U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą antywłamaniową, przyciemnianą (antyreflex) z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO PCV U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą przyciemnianą (antyreflex) z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO PCV U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z nawietrzakiem higroskopijnym	OKNO ALUMINIOWE U_{okna}= 1,7 W/m²K U_{szyby}= 1,1 W/m²K z szybą przyciemnianą (antyreflex) z nawietrzakiem higroskopijnym

UWAGA !!!

Wymiary stolarki okiennej sprawdzić z wymiarami w naturze.

Wszystkie profile w kolorze

Inwestor: Gmina Piątek. ul. Rynek 16 , 99-120 Piątek.		
Obiekt: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Piątku ul. Rynek 16.		
Branża i stadium: Budowlana		
Treść rysunku: Zestawienie stolarki okiennej		
Opracował:	Skala: Schemat	Nr rys. 22